NÚMERO DE ESTRUCTURA	255	256	256	257	257	258	258	259	259	260	261	261	262	262	263	264	264	265	265	266	267	268	268	269	269	270
ARMADO PRINCIPAL	IA 0–30–1x13,50/1300/3	RA 0–30–1x13,50/1300/;	IA 0–30–1x13,50/1300/3	RA 0–30–1x13,50/1300/;	IA 0–30–1x13,50/1300/BA	D–30–1x13,50/1300/;	RA 0–30–1x13,50/1300/3	RA 0–30–1x13,50/1300/;	IA 0–30–1x13,50/1300/3	ES1(SUS.MADERA) 14	RA 0–30–1x13,50/1300/6	IA 0–30–1x13,50/1300/6	IA 0–30–1x13,50/1300/;	IA 0–30–1x13,50/1300/3	ES1(SUS.MADERA) 14	RA 0–30–1x13,50/1300/6	IA 0–30–1x13,50/1300/6	IA 0–30–1x13,50/1300/;	IA 0–30–1x13,50/1300/3	ES1(SUS.MADERA) 14	RA 0–30–1x13,50/1300/6	IA 0–30–1x13,50/1300/6	IA 0–30–1x13,50/1300/;	IA 0–30–1x13,50/1300/3	ES1(SUS.MADERA) 14	RA 0–30–1x13,50/1300/6	IA 0–30–1x13,50/1300/6	IA 0–30–1x13,50/1300/;
ACUMULADA (m)	11104.97	11189.96	11189.96	11236.04	11236.04	11276.82	11276.82	11323.09	11323.09	11379.85	11437.05	11437.05	11476.83	11476.83	11544.57	11612.12	11612.12	11651.43	11651.43	11711.43	11771.43	11832.79	11832.79	11864.84	11864.84	11904.22
VANO VIENTO (m)	79.22	65.54	65.54	43.43	43.43	43.52	43.52	51.51	51.51	56.98	48.49	48.49	53.76	53.76	67.64	53.43	53.43	49.66	49.66	60.00	60.68	46.71	46.71	35.71	35.71	49.69
VANO PESO (m)	220.13	82.33	82.33	–357.85	–357.85	423.51	423.51	–155.92	–155.92	203.35	–34.36	–34.36	25.65	25.65	191.48	80.29	80.29	–34.15	–34.15	152.12	50.87	–47.86	–47.86	51.39	51.39	19.27
SOPORTE	IA 0–30–1x13,50/1300/3	RA 0–30–1x13,50/1300/;	IA 0–30–1x13,50/1300/3	RA 0–30–1x13,50/1300/;	IA 0–30–1x13,50/1300/BA	D–30–1x13,50/1300/;	RA 0–30–1x13,50/1300/3	RA 0–30–1x13,50/1300/;	IA 0–30–1x13,50/1300/3	ES1(SUS.MADERA) 14	RA 0–30–1x13,50/1300/6	IA 0–30–1x13,50/1300/6	IA 0–30–1x13,50/1300/;	IA 0–30–1x13,50/1300/3	ES1(SUS.MADERA) 14	RA 0–30–1x13,50/1300/6	IA 0–30–1x13,50/1300/6	IA 0–30–1x13,50/1300/;	IA 0–30–1x13,50/1300/3	ES1(SUS.MADERA) 14	RA 0–30–1x13,50/1300/6	IA 0–30–1x13,50/1300/6	IA 0–30–1x13,50/1300/;	IA 0–30–1x13,50/1300/3	ES1(SUS.MADERA) 14	RA 0–30–1x13,50/1300/6	IA 0–30–1x13,50/1300/6	IA 0–30–1x13,50/1300/;
RETENIDAS																										
PUESTA A TIERRA	PAT–1C	PAT–1C	PAT–1C	PAT–1C	PAT–1C	PAT–1C	PAT–1C	PAT–1C	PAT–1C	–	PAT–1C	PAT–1C	PAT–1C	PAT–1C	–	PAT–1C	PAT–1C	PAT–1C	PAT–1C	–	–	–	PAT–1C	PAT–1C	PAT–1C	PAT–1C	PAT–1C
CIMENTACIÓN	IA 0–30–1x13,50/1300/3	RA 0–30–1x13,50/1300/;	IA 0–30–1x13,50/1300/3	RA 0–30–1x13,50/1300/;	IA 0–30–1x13,50/1300/BA	D–30–1x13,50/1300/;	IA 0–30–1x13,50/1300/3	RA 0–30–1x13,50/1300/;	IA 0–30–1x13,50/1300/3	ES1(SUS.MADERA) 14	RA 0–30–1x13,50/1300/6	IA 0–30–1x13,50/1300/6	IA 0–30–1x13,50/1300/;	IA 0–30–1x13,50/1300/3	ES1(SUS.MADERA) 14	RA 0–30–1x13,50/1300/6	IA 0–30–1x13,50/1300/6	IA 0–30–1x13,50/1300/;	IA 0–30–1x13,50/1300/3	ES1(SUS.MADERA) 14	RA 0–30–1x13,50/1300/6	IA 0–30–1x13,50/1300/6	IA 0–30–1x13,50/1300/;	IA 0–30–1x13,50/1300/3	ES1(SUS.MADERA) 14	RA 0–30–1x13,50/1300/6	IA 0–30–1x13,50/1300/6	IA 0–30–1x13,50/1300/;
AMORTIGUADORES	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
AMORTIGUADORES–G	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
VANO HORIZONTAL (m)	84.99	46.09		40.78		46.27		56.75	57.21		39.78		67.75	67.54		39.31		60.00	60.00	61.37		32.05		39.38			
VANO REGULADOR (m)	84.99	46.09		40.78		46.27		57.29	57.29		39.78		67.90	67.90		39.31		60.53	60.53	60.53		32.05		39.38			
PARÁMETRO CATENARIA (m)	1850.37	1850.37		1850.37		1850.37		1850.37	1850.37		1850.37		1850.37	1850.37		1850.37		1850.37	1850.37	1850.37		1850.37		1850.37			
PARÁM. CAT. – G (m)																										
CONDUCTOR	1xAAC 50	1xAAC 50		1xAAC 50		1xAAC 50		1xAAC 50	1xAAC 50		1xAAC 50		1xAAC 50	1xAAC 50		1xAAC 50		1xAAC 50	1xAAC 50	1xAAC 50		1xAAC 50		1xAAC 50			
CONDUCTOR–G																										

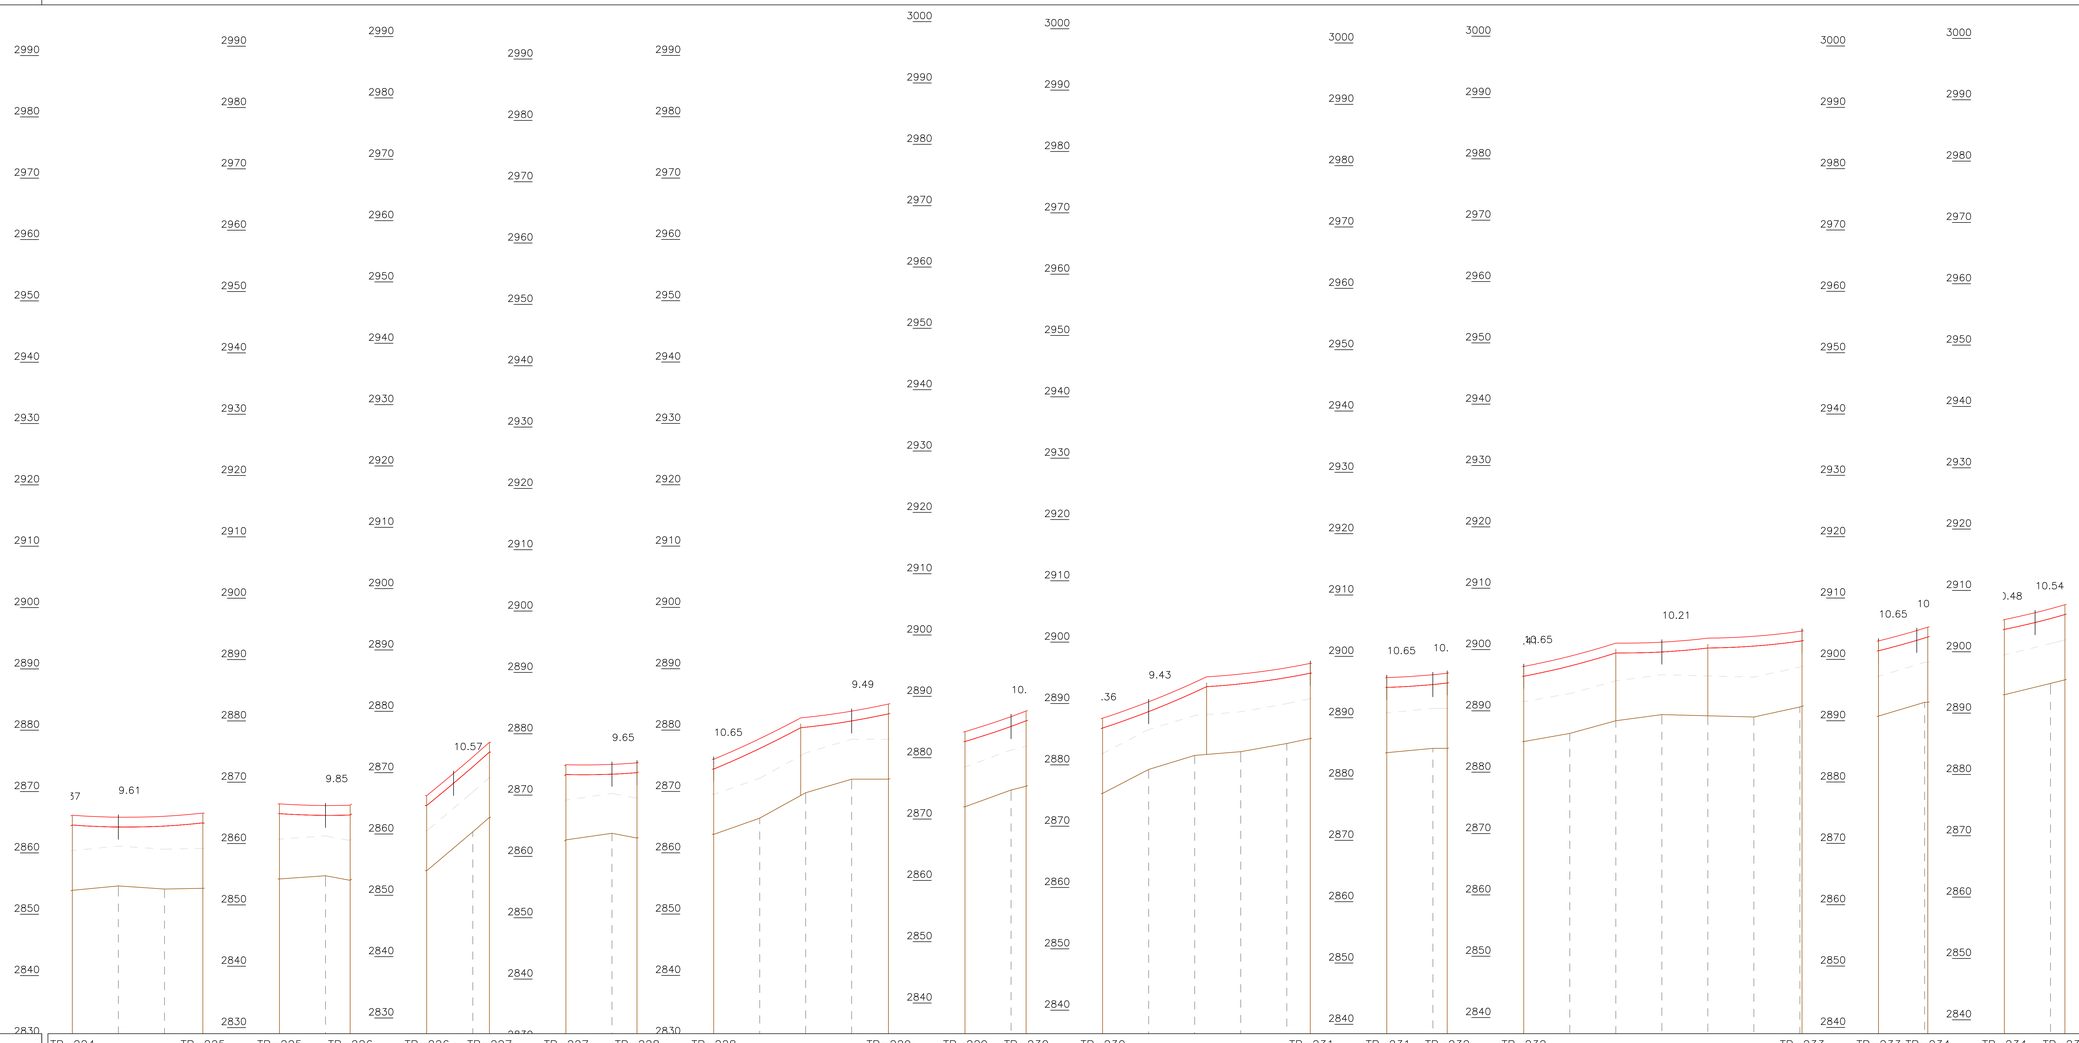

ESTACIÓN	TR–224	–	TR–225	TR–225	TR–226	TR–226	TR–227	TR–227	TR–228	TR–228	–	–	TR–229	TR–229	TR–230	TR–230	–	TR–231	TR–231	TR–232	TR–232	–	–	–	–	TR–233	TR–233	TR–234	TR–234	TR–235
DISTANCIA PARCIAL (m)	5	30.00	54.99	‹	46.09	4(	40.78	‹	'8	46.27	30.	7	30.00	30.00	53.96	3(		39.78	'8	60.00	75.29	3(		39.31	30.	31	30.00	30.00	30.00	30.00	61.37	32.		32.05	3(	.05	39.38	
DISTANCIA ACUMULADA (m)	11104.97	11134.97	11189.96	‹	11189.96	11236.04	11236.04	‹	11276.82	11276.82	11323.09	7	11323.09	11353.09	11383.09	11437.05		11437.05	11476.83	11476.83	11536.83		11612.12	11612.12	11651.43	11681.43	11711.43	11741.43	11771.43	11832.79		11832.79	11864.84		11864.84	11904.22
COTA DE TERRENO (m)	2853.89	2854.61	2854.23	2854.23	2854.00	2854.00	2862.70	2862.70	2863.00	2863.00	2865.65	2869.79	2872.00	2872.00	2875.35	2875.35	2881.54	2884.29	2884.29	2885.00	2885.00	2886.32	2888.39	2889.40	2889.20	2890.76	2890.76	2893.00	2893.00	2895.42
TIPO DE TERRENO																														
PROPIETARIO																														

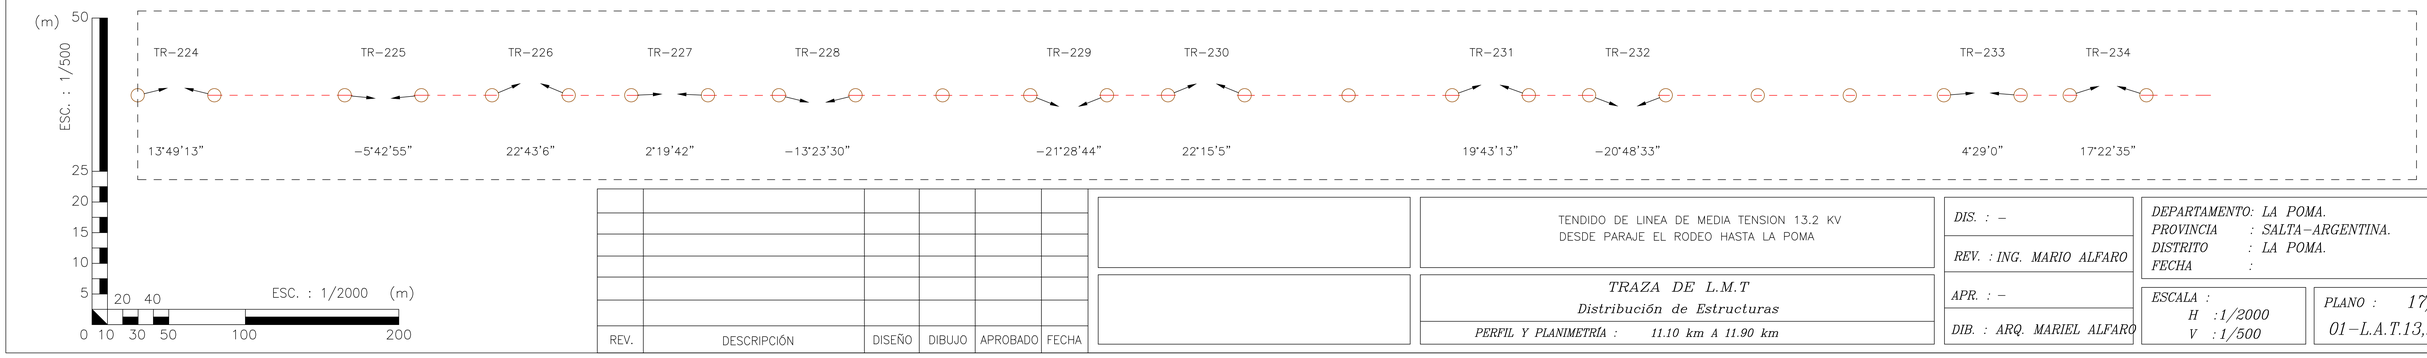

REV.	DESCRIPCIÓN	DISEÑO	DIBUJO	APROBADO	FECHA

TENDIDO DE LINEA DE MEDIA TENSION 13.2 KV
DESDE PARAJE EL RODEO HASTA LA POMA

TRAZA DE L.M.T
Distribución de Estructuras

PERFIL Y PLANIMETRÍA : 11.10 km A 11.90 km

DIS. : –

REV. : ING. MARIO ALFARO

APR. : –

DIB. : ARQ. MARIEL ALFARO

DEPARTAMENTO: LA POMA.
PROVINCIA : SALTA–ARGENTINA.
DISTRITO : LA POMA.
FECHA :

ESCALA :
H : 1/2000
V : 1/500

PLANO : 17/29
01–L.A.T.13,2 KV.