NÚMERO DE ESTRUCTURA	89	90	91	91	92	92	93	93	94	94	95	95	96	96	97	97	98	98	99	99	100	100	101	101	102	102	103	103	104
ARMADO PRINCIPAL	IA 0–30–1x13,50/1300/3	ES1(SUS.MADERA) 14	RA 0–30–1x13,50/1300/E	IA 0–30–1x13,50/1300/E	A 30–60–1x13,50/1300/	A 30–60–1x13,50/1300/3	RA 0–30–1x13,50/1300/3	IA 0–30–1x13,50/1300/3	RA 0–30–1x13,50/1300/;	IA 0–30–1x13,50/1300/3	RA 60–90–1x13,50/1300/3	RA 60–90–2x13,50/1300/3	RA 60–90–2x13,50/1300/3	RA 30–60–1x13,50/1300/3	IA 0–30–1x13,50/1300/;	IA 0–30–1x13,50/1300/3	RA 30–60–1x13,50/1300/	A 30–60–1x13,50/1300/3	RA 0–30–1x13,50/1300/;	IA 0–30–1x13,50/1300/3	RA 0–30–1x13,50/1300/;	IA 0–30–1x13,50/1300/3	RA 0–30–1x13,50/1300/;	IA 0–30–1x13,50/1300/3	RA 0–30–1x13,50/1300/;	IA 0–30–1x13,50/1300/3	RA 0–30–1x13,50/1300/;	IA 0–30–1x13,50/1300/3
ACUMULADA (m)	3956.36	4014.47	4073.21	4073.21	4113.05	4113.05	4163.05	4163.05	4229.38	4229.38	4270.96	4	4270.96	4295.69	5	4295.69	4336.04	4336.04	4393.48	4393.48	4444.04	4444.04	4493.26	4493.26	4539.06	4539.06	4590.99	4590.99	4641.23
VANO VIENTO (m)	62.72	58.42	49.29	49.29	44.92	44.92	58.17	58.17	53.95	53.95	33.15	33.15	32.54	32.54	48.90	48.90	54.00	54.00	49.89	49.89	47.51	47.51	48.87	48.87	51.09	51.09	45.43	45.43	47.09
VANO PESO (m)	391.33	−168.44	−106.34	−106.34	305.95	305.95	190.20	190.20	218.73	218.73	−284.42	−	−284.42	−552.70	2	−552.70	674.64	674.64	−371.49	−371.49	701.01	701.01	−365.81	−365.81	520.86	520.86	286.22	286.22	−613.26
SOPORTE	IA 0–30–1x13,50/1300/3	ES1(SUS.MADERA) 14	RA 0–30–1x13,50/1300/E	IA 0–30–1x13,50/1300/E	A 30–60–1x13,50/1300/	A 30–60–1x13,50/1300/3	RA 0–30–1x13,50/1300/3	IA 0–30–1x13,50/1300/3	RA 0–30–1x13,50/1300/;	IA 0–30–1x13,50/1300/3	RA 60–90–1x13,50/1300/3	RA 60–90–2x13,50/1300/3	RA 60–90–2x13,50/1300/3	RA 30–60–1x13,50/1300/3	d/RA 0–30–1x13,50/1300/3	d/RA 0–30–1x13,50/1300/3	RA 30–60–1x13,50/1300/	A 30–60–1x13,50/1300/3	RA 0–30–1x13,50/1300/;	IA 0–30–1x13,50/1300/3	RA 0–30–1x13,50/1300/;	IA 0–30–1x13,50/1300/3	RA 0–30–1x13,50/1300/;	IA 0–30–1x13,50/1300/3	RA 0–30–1x13,50/1300/;	IA 0–30–1x13,50/1300/3	RA 0–30–1x13,50/1300/;	IA 0–30–1x13,50/1300/3
RETENIDAS																													
PUESTA A TIERRA	PAT−1C	−	PAT−1C	PAT−1C	PAT−1C	PAT−1C	PAT−1C	PAT−1C	PAT−1C	PAT−1C	PAT−1C	F	PAT−1C	PAT−1C	:	PAT−1C	PAT−1C	PAT−1C	PAT−1C	PAT−1C	PAT−1C	PAT−1C	PAT−1C	PAT−1C	PAT−1C	PAT−1C	PAT−1C	PAT−1C	PAT−1C	PAT−1C
CIMENTACIÓN	IA 0–30–1x13,50/1300/3	ES1(SUS.MADERA) 14	RA 0–30–1x13,50/1300/E	IA 0–30–1x13,50/1300/E	A 30–60–1x13,50/1300/	A 30–60–1x13,50/1300/3	RA 0–30–1x13,50/1300/3	IA 0–30–1x13,50/1300/3	RA 0–30–1x13,50/1300/;	IA 0–30–1x13,50/1300/3	RA 60–90–2x13,50/1300/3	RA 60–90–3x13,50/1300/3	RA 60–90–2x13,50/1300/3	RA 30–60–1x13,50/1300/3	d/RA 0–30–1x13,50/1300/3	d/RA 0–30–1x13,50/1300/3	RA 30–60–1x13,50/1300/	A 30–60–1x13,50/1300/3	RA 0–30–1x13,50/1300/;	IA 0–30–1x13,50/1300/3	RA 0–30–1x13,50/1300/;	IA 0–30–1x13,50/1300/3	RA 0–30–1x13,50/1300/;	IA 0–30–1x13,50/1300/3	RA 0–30–1x13,50/1300/;	IA 0–30–1x13,50/1300/3	RA 0–30–1x13,50/1300/;	IA 0–30–1x13,50/1300/3
AMORTIGUADORES	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−
AMORTIGUADORES−G	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−	−/−
VANO HORIZONTAL (m)	58.11	58.74	39.84		50.00		66.33		41.57		24.74		40.35		57.44		50.55		49.22		45.80		51.93		50.24		40.62		
VANO REGULADOR (m)	58.63	58.63	39.84		50.00		66.33		41.57		24.74		40.35		57.44		50.55		49.22		45.80		51.93		50.24		40.62		
PARÁMETRO CATENARIA (m)	1850.37	1850.37	1850.37		1850.37		1850.37		1850.37		1850.37		1850.37		1850.37		1850.37		1850.37		1850.37		1850.37		1850.37		1850.37		
PARÁM. CAT. − G (m)																													
CONDUCTOR	1xAAC 50		1xAAC 50		1xAAC 50		1xAAC 50		1xAAC 50		1xAAC 50		1xAAC 50		1xAAC 50		1xAAC 50		1xAAC 50		1xAAC 50		1xAAC 50		1xAAC 50		1xAAC 50		
CONDUCTOR−G																													

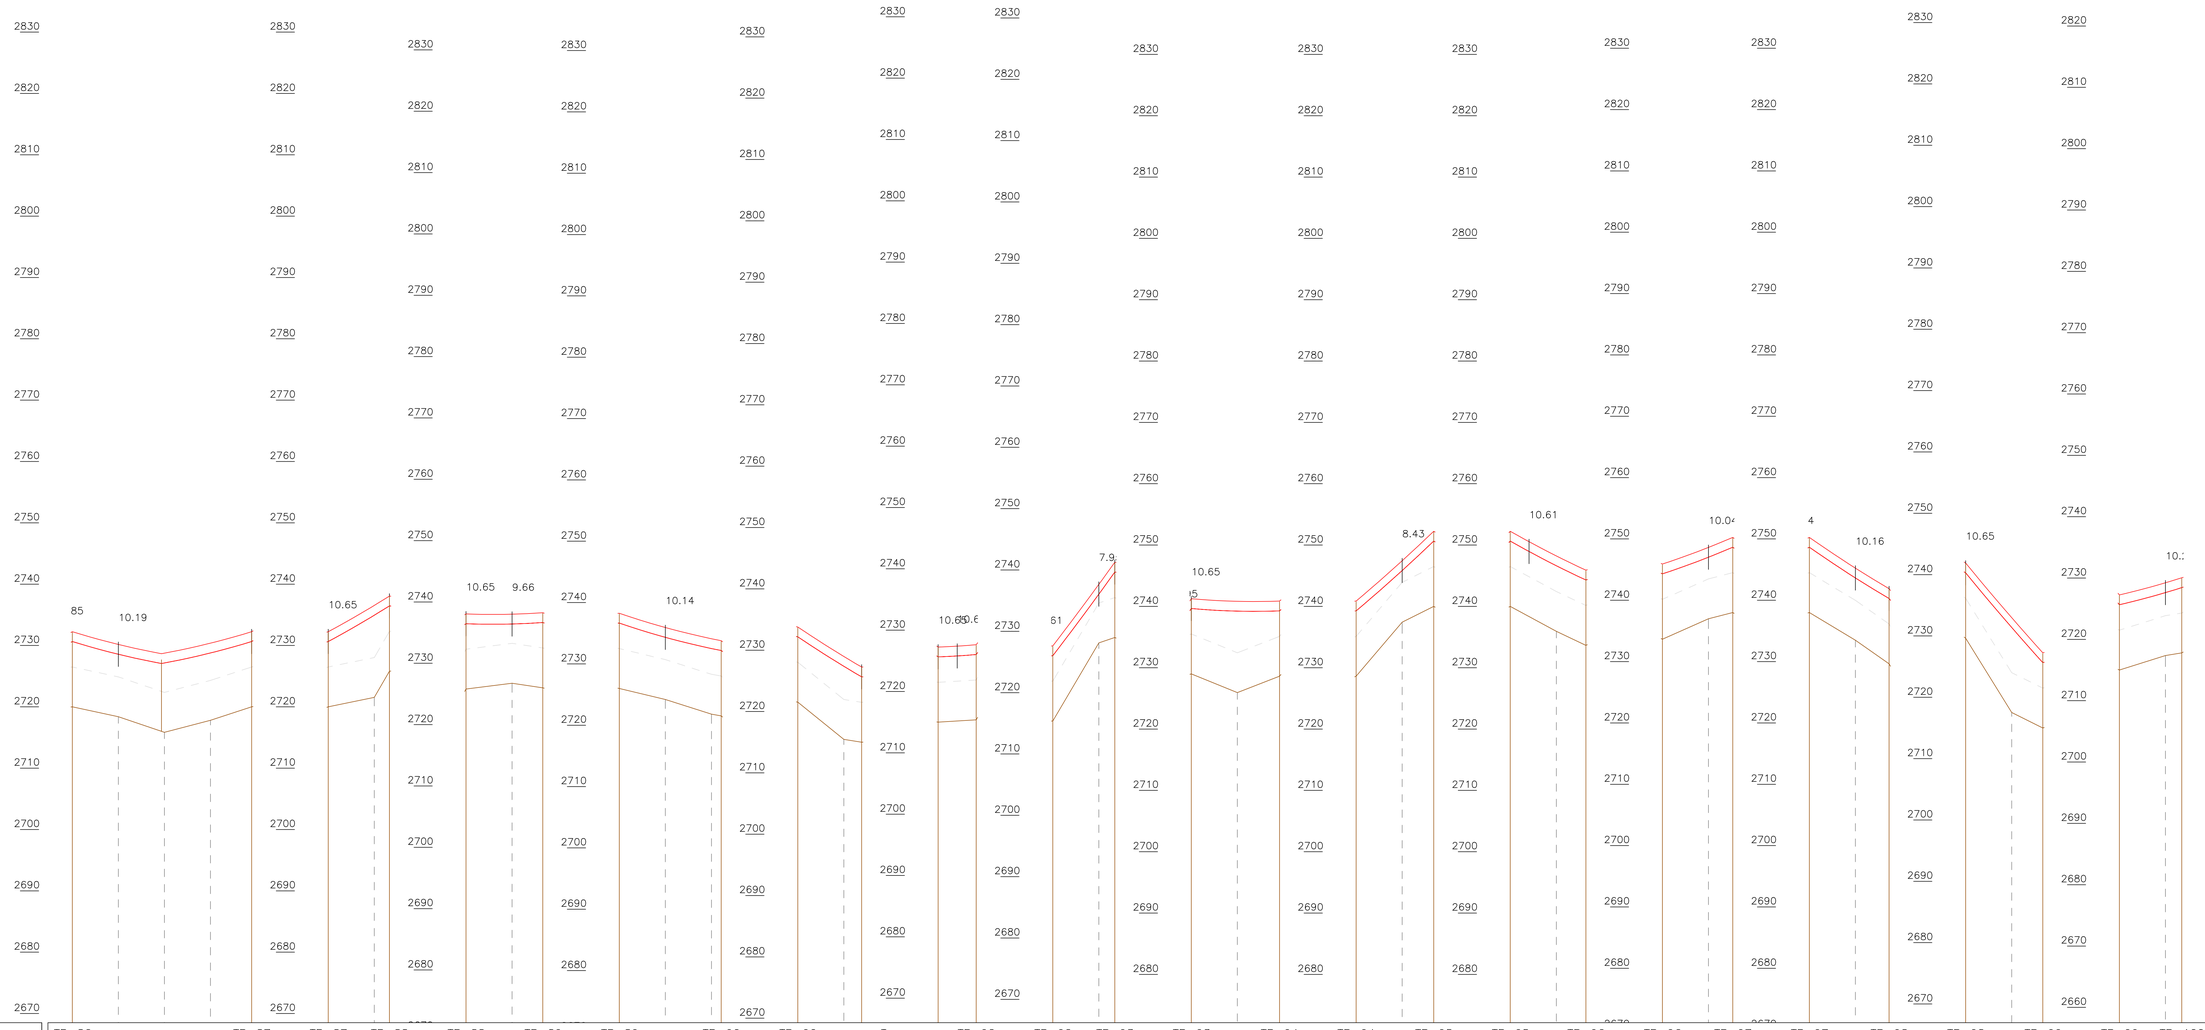

ESTACIÓN	TR−86	−	−	TR−87	TR−87	TR−88	TR−88	TR−89	TR−89	TR−90	TR−90	T	TR−92	TR−92	TR−93	TR−93	TR−94	TR−94	TR−95	TR−95	TR−96	TR−96	TR−97	TR−97	TR−98	TR−98	TR−99	TR−99	TR−100
DISTANCIA PARCIAL (m)	54	30.00	30.00	56.85	3:	39.84	4	50.00		66.33		66.31	56.31	4(	40.35	:5	57.44		50.55		49.22	4	45.80	)	51.93		50.24	4(	40.62	
DISTANCIA ACUMULADA (m)	3956.36	3986.36	4016.36	4073.21	4073.21	4113.05	4113.05	4163.05	4163.05	4229.38	4229.38	4	4295.69	4295.69	4336.04	4336.04	4393.48	4393.48	4444.04	4444.04	4493.26	4493.26	4539.06	4539.06	4590.99	4590.99	4641.23	4641.23	4681.86
COTA DE TERRENO (m)	2720.00	2718.38	2715.85	2720.00	2720.00	2725.80	2725.80	2726.00	2726.00	2721.53	2721.53	2	2715.38	2715.38	2729.00	2729.00	2728.62	2728.62	2740.00	2740.00	2733.65	2733.65	2738.00	2738.00	2729.64	2729.64	2715.00	2715.00	2717.79
TIPO DE TERRENO																													
PROPIETARIO																													

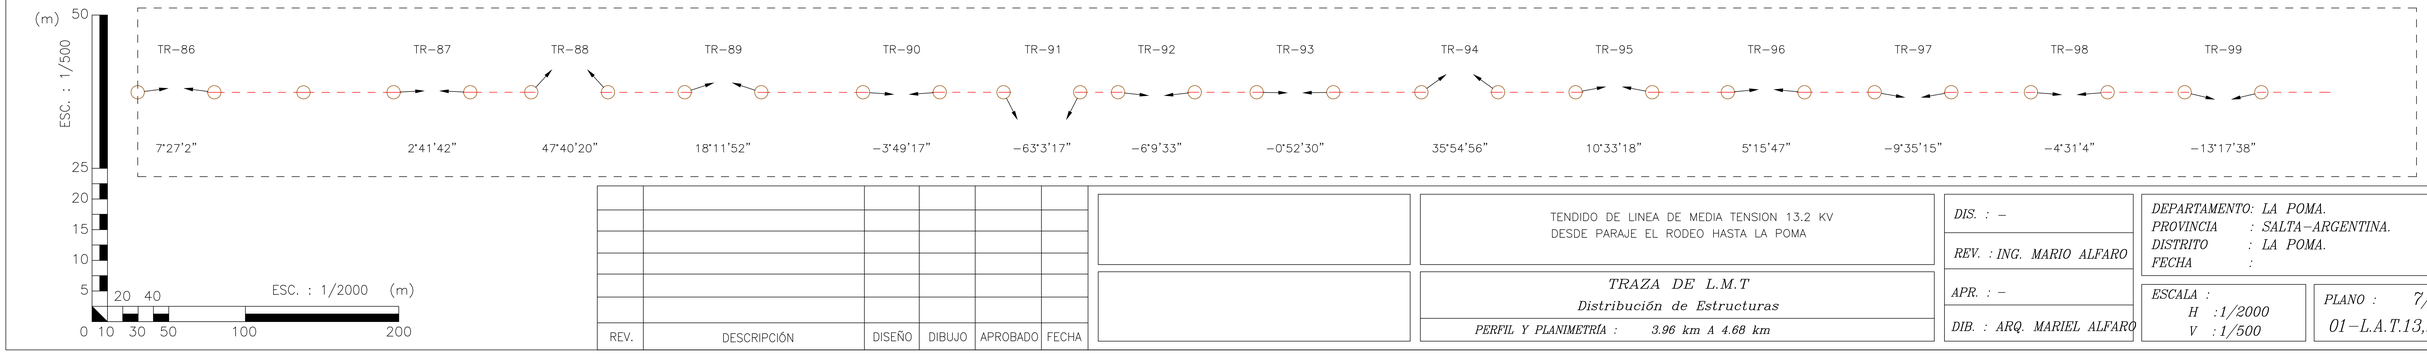

REV.	DESCRIPCIÓN	DISEÑO	DIBUJO	APROBADO	FECHA

TENDIDO DE LINEA DE MEDIA TENSION 13.2 KV
DESDE PARAJE EL RODEO HASTA LA POMA

TRAZA DE L.M.T
Distribución de Estructuras

PERFIL Y PLANIMETRÍA : 3.96 km A 4.68 km

DIS. : −

REV. : ING. MARIO ALFARO

APR. : −

DIB. : ARQ. MARIEL ALFARO

DEPARTAMENTO: LA POMA.
PROVINCIA : SALTA−ARGENTINA.
DISTRITO : LA POMA.
FECHA :

ESCALA :
H : 1/2000
V : 1/500

PLANO : 7/29
01−L.A.T.13,2 KV.