

**IMPORTANTE: SI LA CAÑERIA A INSTALAR OCUPARA TERRENO PRIVADO, DEBERA REGISTRARSE LA SERVIDUMBRE DE PASO CORRESPONDIENTE EN LA CEDULA PARCELARIA A FAVOR DE GASNOR S.A., MIENTRAS DURE LA PRESTACION DEL SERVICIO.**

**NOTAS:**

Las tapadas mínimas y máximas serán las establecidas en Tabla 13 de la Norma NAG 140 Año 2016, Parte 6.  
 Gasnor s.a. se reserva el derecho de modificar total o parcialmente plano y especificaciones. El contratista deberá verificar in situ los valores consignados antes de presentar su cotización.  
 El contratista solicitará a dirección de catastro municipal, los anchos de vereda y calzada cuando los mismos carezcan de definición o se observe retranqueo.  
 La distancia mínima entre servicio de gas natural y agua será de 0,50m.  
 Prueba Final de Hermeticidad: Conforme a lo dispuesto al punto 19 de la Norma NAG 140 Año 2016, Parte 6. Para extensiones de red mayores a 500 m, el control de la Prueba Final de Hermeticidad se debe realizar con Registrador de presión.

**MATERIALES**

CAÑERIA NORMA:  
 NAG 140- P.2 -2016

TIPO DE EMPALME:

En "A" será con cupla Ø50 PE.EF  
 Se deberá preveer by pass PE.EF.  
 En "B" será con cupla Ø63 PE.EF  
 Se deberá preveer by pass PE.EF.  
 En "C" será con Tee Ø90, Cupla de Ø90x63 y Cupla Ø63x50 PE.EF  
 Se deberá preveer by pass PE.EF.  
 En "D" será con cupla de Ø90x63 PE.EF  
 Se deberá preveer by pass PE.EF.


**COMPUTO DE CAÑERIA**

Tubería Ø90 mm — 890 m  
 Tubería Ø63 mm — 2560 m  
 Tubería Ø50 mm — 1640 m  
 Servicios Integrales — 0  
 Cruces de calzadas — 26


● Servicios posibles (REMSA SA)...170

**REFERENCIAS**

- TUBERIA EXISTENTE
- TUBERIA Ø180mm A INSTALAR
- TUBERIA Ø125mm A INSTALAR
- TUBERIA Ø90mm A INSTALAR
- TUBERIA Ø63mm A INSTALAR
- TUBERIA Ø50mm A INSTALAR
- VALVULA A INSTALAR
- REDUCCION
- PUNTO DE EMPALME

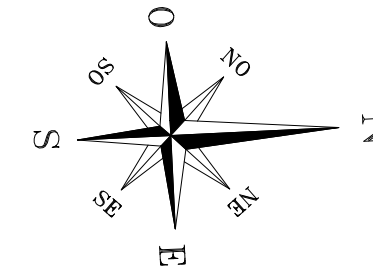

QR UBICACION

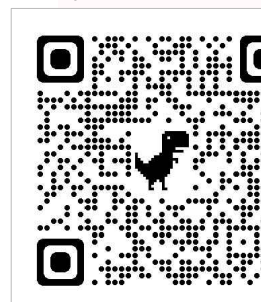

**CONDICIONES DE SUMINISTRO**

Presión de diseño = 1.5 bar  
 Presión de Trabajo = 1.5 bar  
 Presión mínima = 0,5 bar

MODIFICACIONES y/o ACTUALIZACIONES				LUGAR: LA SILLETA, SALTA	
FECHA	MOTIVO A M			TITULO: ANTEPROYECTO	
		OBRA: AMPLIACION RED DE GAS NATURAL DIVERSAS CUADRAS DE LA LOCALIDAD LA SILLETA			
		FECHA	VENCIMIENTO	NUMERO DE PLANO	
		10-08-22	10-11-22	SSI025	
		ESCALA:	1:1500	REVISION N°	
		DIBUJO: PF		0	